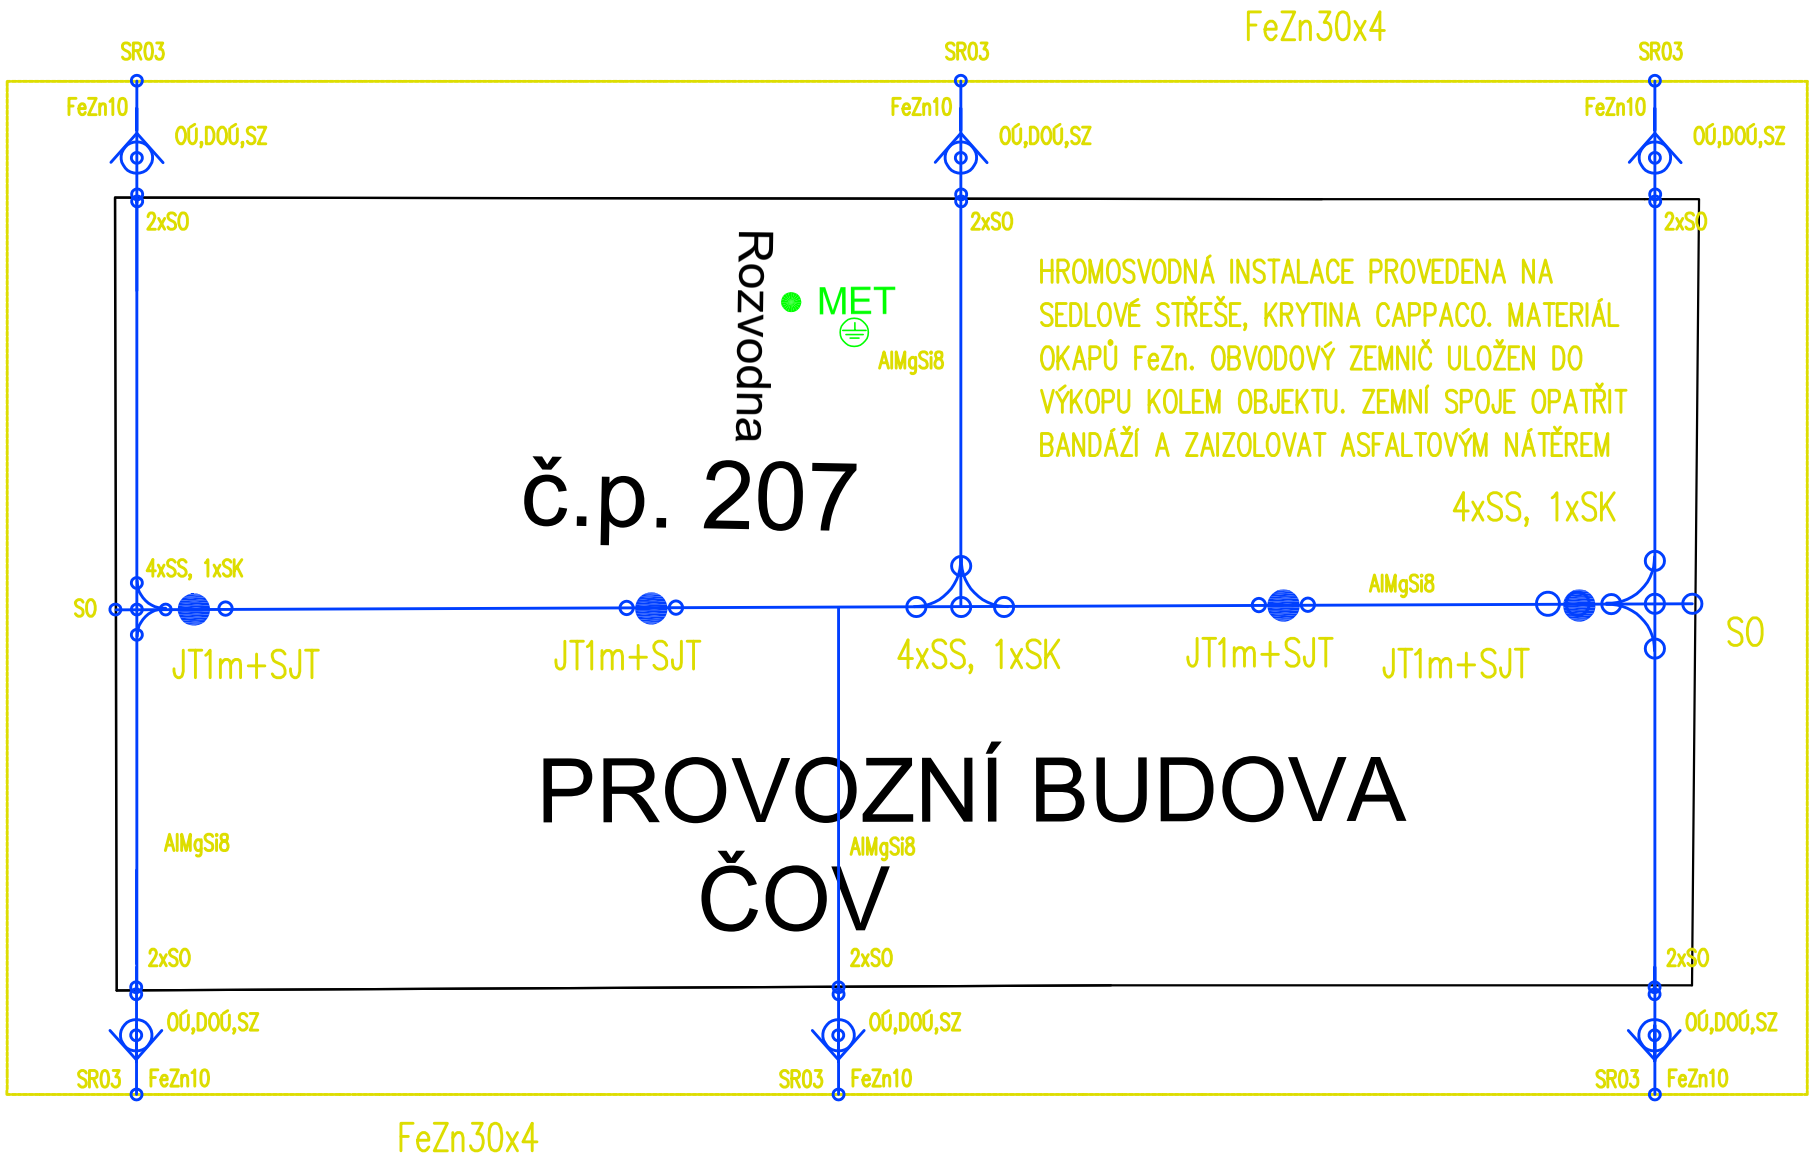

LEGENDA

- Obvodová část střechy
- Uzemnění pásek FeZn 30x4 mm, vývody drát FeZn 10 mm
- Hromosvodový drát AlMgSi 8mm
- Svod se zkušební svorkou a ochranným úhelníkem
- DOÚ - držák ochranného úhelníku
- JT - jímací tyč
- OU - ochranný úhelník
- SO - svorka okapová jednošroubová
- SR02 - svorka spojovací pásek-pásek
- SR03 - svorka spojovací drát-pásek
- SS - svorka spojovací drát-drát
- SUA - svorka universální drát-plocha
- SZ - zkušební svorka
- SPc - svorka připojovací
- MET - svorkovnice připojovací

01	---	---	---
REVIZE		DATUM	SCHVÁLIL
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	B.p.V.		
POLOHOVÝ SYSTÉM	S-JTSK		
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
MICHAL KRAČMAR	MARTIN VYŠKOVSKÝ	JAN BERAN	

AKVO PRO s.r.o.
IČO: 24232343 DIČ: CZ24232343
VYŠEHRADSKÁ 1349/2 PRAHA 2- NOVÉ MĚSTO 128 00
WWW.AKVOPRO.CZ

INVESTOR	Služby města Králíky, s.r.o., Hlavní 462, 561 69 Králíky
KATASTR	Králíky (672556)
AKCE	FVE ČOV KRÁLÍKY
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	1835
FORMÁT	420x297
DATUM	06/2024
MĚŘÍTKO	1:2 000, 1:500
ČÁST	
NÁZEV	HROMOSVOD-PROVOZNÍ BUDOVA
PARE	REVIZE Č. VÝKRESU
	00 D.1.4.10