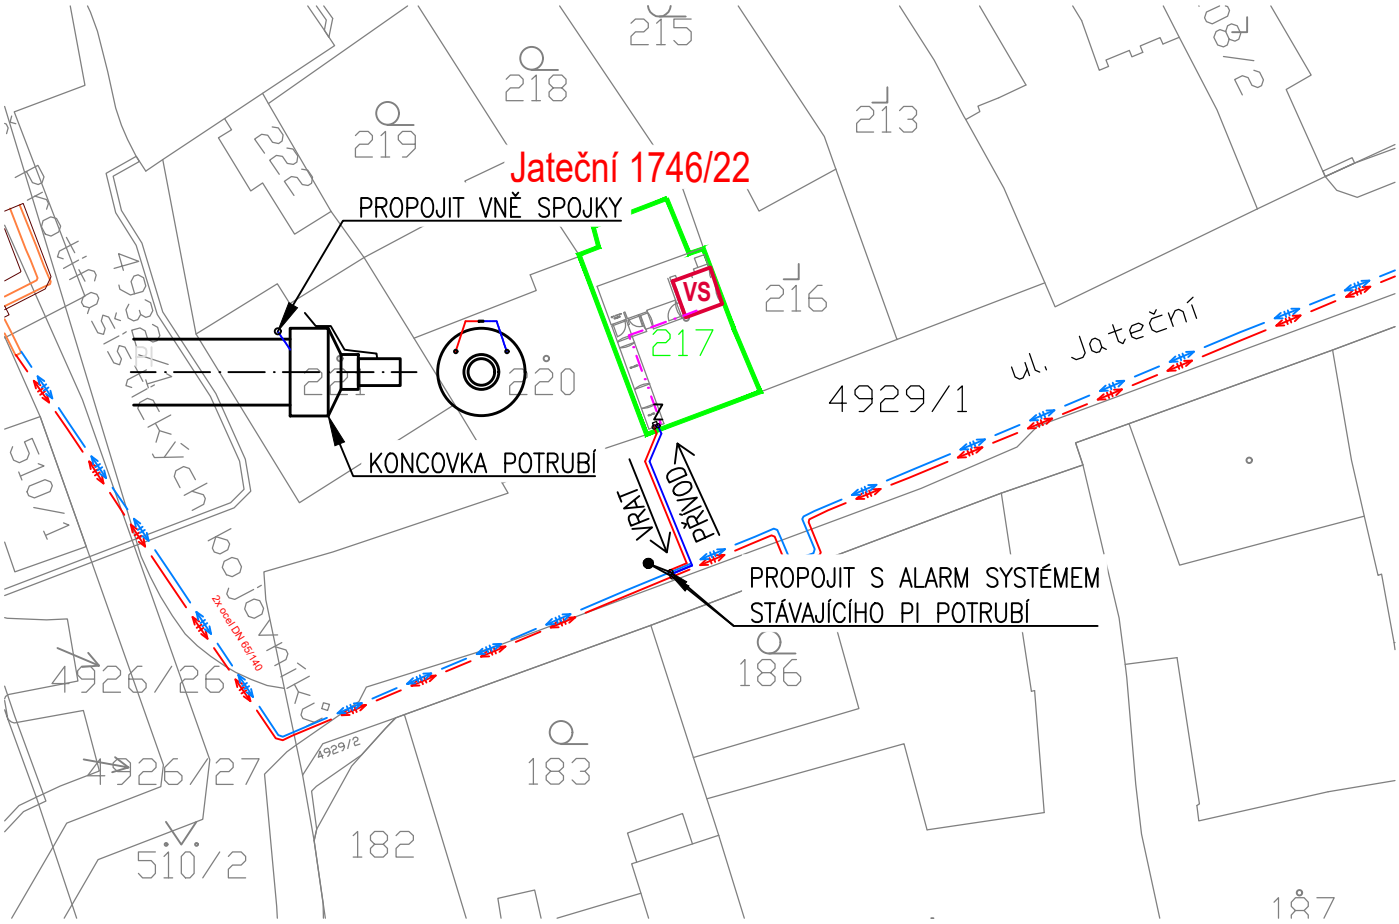

LEGENDA:

	POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ–CuSn
	HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ–Cu
	OSA STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODNÍHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ
	OSA STÁVAJÍCÍHO VRATNÉHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ

S

Z– VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU

K– VODIČE UKONČIT V KRABICI ACIDUR PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 Ohm

BOD NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

VYPRACOVAL			Uchytil®
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
MATĚJ ŠKORPÍK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR : TEPLO PŘEROV, a.s, BLAHOSLAVOVA 1499/7, 750 02 PŘEROV I. MĚSTO

AKCE : **PD – PŘÍPOJKA A VS PRO OBJEKT NA UL. JATEČNÍ 1746/22 PŘEROV**

DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	222034–42

OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE
PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:500	D.2–04

© Copyright UCHYTIL s.r.o.